



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35. E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

г.Рязань,Рязанская область,
ул.Костычева,д.1
(место составления акта)

28.04.2018 года

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Рязанский государ-
ственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева»

№ 5-21(17-ТС-Р-214-2018

По адресу

/адресам:

г. Рязань, Рязанская область, ул.Костычева,д.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 5-404-р от 23.04.2018 года и.о.заместителя
руководителя Приокского управления Ростехнадзора Куратова Игоря Владимиро-
вича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная Проверка выполнения ранее вы
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

данного Предписания № 5/28(17ТС-Р)-604–2017 от 20.10.2017 г пункты с №4 по
№24 в отношении Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Рязанский государ-
ственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» ИНН
622900643

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 26.04.2018г. по 26.04.2018 г с 10-00час по 17-00час. Продолжительность-7 час


С 27.04.2018г.по 27.04.2018 г с 9-00час по 17-00час Продолжительность-8 час

С 28.04.2018г.по 28.04.2018 г с 9-00час по 15-00час Продолжительность-6 час

Продолжительность: 3 рабочих дня (21 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

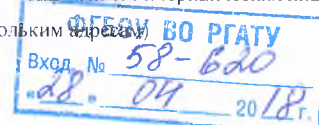

Общая продолжительность

Зрабочих дня (21 час)

Акт состав- Приокским управлением Ростехнадзора
лен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Бышов Николай Владимирович-
ректор Федерального государ-
ственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего
образования «Рязанский госу-
дарственный агротехнологиче-
ский университет имени
П.А.Костычева»
действующий на основании
устава ,утвержденного приказом
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации от 17 апреля 2015 г.
№46-у и приказа №82-кр от
27.05.2015 г



23.04.2018г.

9-20 час

(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии))

(подпись)

(дата)

(время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие про-
верку:

Гордиенко Ольга Николаевна -государственный
инспектор ООПН по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с участием: -----

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

указывается (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присут-
ствовали:

Бышов Николай Владимирович-ректор
Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Рязанский гос-
ударственный агротехнологический
университет имени П.А.Костычева»
действующий на основании устава
,утвержденного приказом
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 17 апреля
2015 г. №46-у и приказа №82-кр от
27.05.2015 г.

В ходе проведения проверки:

Не выявлены факты невыполнения предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 5/28(17ГС-Р)-604-2017 от 20.10.2017 г пункты с №4 по №24 срок исполнения которых был установлен:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного нарушения	Примечание
5	Отсутствуют инструкции по эксплуатации водоподогревателей, тепловых сетей, котлов	20.11.2017 г.	Выполнено. Разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции водоподогревателей, тепловых сетей, котлов	Приложение №1
6	Не прошли проверку знаний в комиссии Приокского Управления по экологическому и технологическому надзору Ростехнадзора Руководящий работник предприятия. Заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ, и специалист по охране труда в обязанности которого входит контроль за эксплуатацией ТЭУ	20.12.2017 г.	Выполнено. Прошли проверку знаний в комиссии Приокского Управления по экологическому и технологическому надзору Ростехнадзора руководящий работник предприятия. заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ, и специалист по охране труда в обязанности которого входит контроль за эксплуатацией ТЭУ	Приложение №2
7	Отсутствует приказ о назначении постоянно действующей квалификационной комиссии по проверке знаний Правил у теплотехнического персонала	20.12.2017 г.	Выполнено. Приказом назначена постоянно действующая квалификационная комиссия по проверке знаний Правил у теплотехнического персонала	Приложение №3
8	Не проходил проверку знаний в комиссии предприятия теплотехнический персонал	20.12.2017 г.	Выполнено. Прошел проверку знаний в комиссии предприятия теплотехнический персонал	Приложение №4
9	Истек срок действия режимных карт на котлы	20.12.2017 г.	Выполнено. Проведены режимно-наладочные работы на котлах. Режимные карты на котлы обновлены	Приложение №5
10	Отсутствует распорядительный документ о распределении ответственности за экс-	20.11.2017 г.	Выполнено. Приказом по предприятию назначен ответственный за экс-	Приложение №6

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного нарушения	Примечание
	платацию и ремонт производственных зданий и сооружений (котельной)		платацию и ремонт производственных зданий и сооружений (котельной)	
11	Отсутствуют местные инструкции по эксплуатации зданий и сооружений подразделений организации разработанные на основании типовых с учетом местных условий	20.11.2017 г.	Выполнено. Разработаны и утверждены в установленном порядке местные инструкции по эксплуатации зданий и сооружений подразделений организации разработанные на основании типовых с учетом местных условий	Приложение №7
12	Отсутствуют паспорта на каждое здание и сооружение ТЭУ	20.12.2017 г.	Выполнено. Разработаны паспорта на каждое здание и сооружение ТЭУ	Приложение №8
13	Отсутствует распорядительный документ руководителя предприятия о создании смотровой комиссии для осмотра зданий и сооружений с указанием сроков проведения осмотров, в т.ч. весенне-осенних	20.11.2017 г.	Выполнено. Приказом по предприятию создана смотровая комиссия для осмотра зданий и сооружений с указанием сроков проведения осмотров, в т.ч. весенне-осенних	Приложение №9
14	Отсутствует график и журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений	20.11.2017 г.	Выполнено. Разработан и утвержден в установленном порядке график технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений. Журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений ведется	Приложение №10
15	Отсутствует акт по результатам работы смотровой комиссии весеннего (осеннего) осмотра зданий	20.12.2017 г.	Выполнено. Акты по результатам работы смотровой комиссии весеннего (осеннего) осмотра зданий имеются	Приложение №11
16	Отсутствуют инструкции по ведению водно-химического режима и инструкции по эксплуатации установки докотовой обработки воды с режим-	20.12.2017 г.	Выполнено. Проведены режимно-наладочные работы на оборудовании	Приложение №12

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного нарушения	Примечание
	ными картами		ХВП..Режимные карты пересмотреныРазработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по ведению водно-химического режима и инструкции по эксплуатации установки докотловой обработки воды	
17	Нарушена тепловая изоляция трубопроводов в тепловых пунктах	20.01.2018 г.	Выполнено. Проведены работы по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов в тепловых пунктах	Приложение №13
18	Отсутствует нумерация оборудования в котельной согласно оперативной схеме, на штурвалах задвижек отсутствуют стрелки направления их вращения	20.12.2017 г.	Выполнено. Нумерация оборудования в котельной согласно оперативной схеме, на штурвалах задвижек отсутствуют стрелки направления их вращения выполнена	Приложение №14
19	Отсутствуют стрелки направления движения теплоносителя на запорной и регулирующей арматуре и прилегающих участках теплопроводов	20.11.2017 г.	Выполнено.Стрелки направления движения теплоносителя на запорной и регулирующей арматуре и прилегающих участках теплопроводов имеются	Приложение №15
20	Отсутствует график и журнал обхода тепловых сетей	20.11.2017 г.	Выполнено. Разработан и утвержден в установленном порядке график и обхода тепловых сетей. Журнал обхода тепловых сетей ведется	Приложение №16
21	Не установлено наблюдение с использованием маячков и с помощью измерений за имеющимися на строительных конструкциях здания котельной трещинами и другими повреждениями .Сведения об об-	20.12.2017 г.	Выполнено. Установлено наблюдение с использованием маячков и с помощью измерений за	Приложение №17


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного нарушения	Примечание
	наруженных дефектах не заносятся в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов		имеющимися на строительных конструкциях здания котельной трещинами и другими повреждениями. Сведения об обнаруженных дефектах заносятся в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов	
22	Отсутствует график проверки исправности запорно-регулирующей арматуры	20.11.2017 г.	Выполнено. Разработан и утвержден в установленном порядке график проверки исправности запорно-регулирующей арматуры	Приложение №18
23	Отсутствует график осмотров систем отопления	20.11.2017 г.	Выполнено. Разработан и утвержден в установленном порядке график осмотров систем отопления	Приложение №19
24	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса. Не обеспечивается наличие аварийного запаса материалов на складе	20.11.2017 г.	Выполнено. Разработан и утвержден в установленном порядке перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса. Не обеспечивается наличие аварийного запаса материалов на складе	Приложение №20

-
-
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Не проверялось

-
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Не проверялось

■ Не проверялось -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

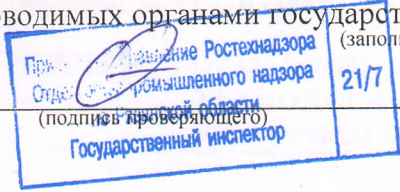

√

(заполняется при проведении выездной проверки)

√

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

√ -----
(подпись проверяющего)


√ -----
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
	Приложение №1-№20

Подписи лиц, проводивших проверку:
(Ф.И.О.)

Гордиенко Ольга Николаевна

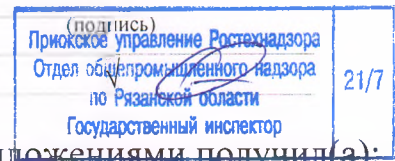

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Бышов Николай Владимирович-ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» действующий на основании устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. №46-у и приказа №82-кр от 27.05.2015 г

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28.04.2018 года
(дата)

√

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(Ф.И.О.)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



(подпись)